

ООО "НЕОВЕНТ"

Реконструкция системы отопления  
здания "Самараэнерго" в осях 1–4/А–Б,  
расположенного по адресу:  
г. Самара, проезд Георгия Митерева, 9

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

"Отопление и вентиляция"  
230–25–20/314–ОВ

ГИП

Поветкин А.В.

Самара 2020 г.
















Согласовано			

Инв.	подл.	Подпись и дата	Взам. инв.


[illegible]

План 1 этажа в осях 1—4/А—Б М 1:100



			Согласовано			
Инв. подл.	Подпись и дата	Взам. инв.				

План 2 эмажа в осях 1-4 / A-B M 1:100



Согласовано



Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. подл.

[illegible]

АксонOMETpическая схема системы отопления




Согласовано			
Инв.	подл.	Подпись и дата	Взам. инв.


							230-25-20/314-0B		
							Реконструкция системы отопления здания "Самаранерго" в осях 1-4/А-Б, расположенного по адресу: г. Самара, проезд Георгия Милерева, 9		
Изм	N уч	Лист	N док	Подпись	Дата				
Разраб.	Суш						Административное здание		
Н.контр.	Хурин								
							Отопление АксонOMETpическая схема системы отопления		<div>ООО "НЕОВЕНТ"</div> <div>тел. 267-31-80</div>
ГИП		Побеткин							



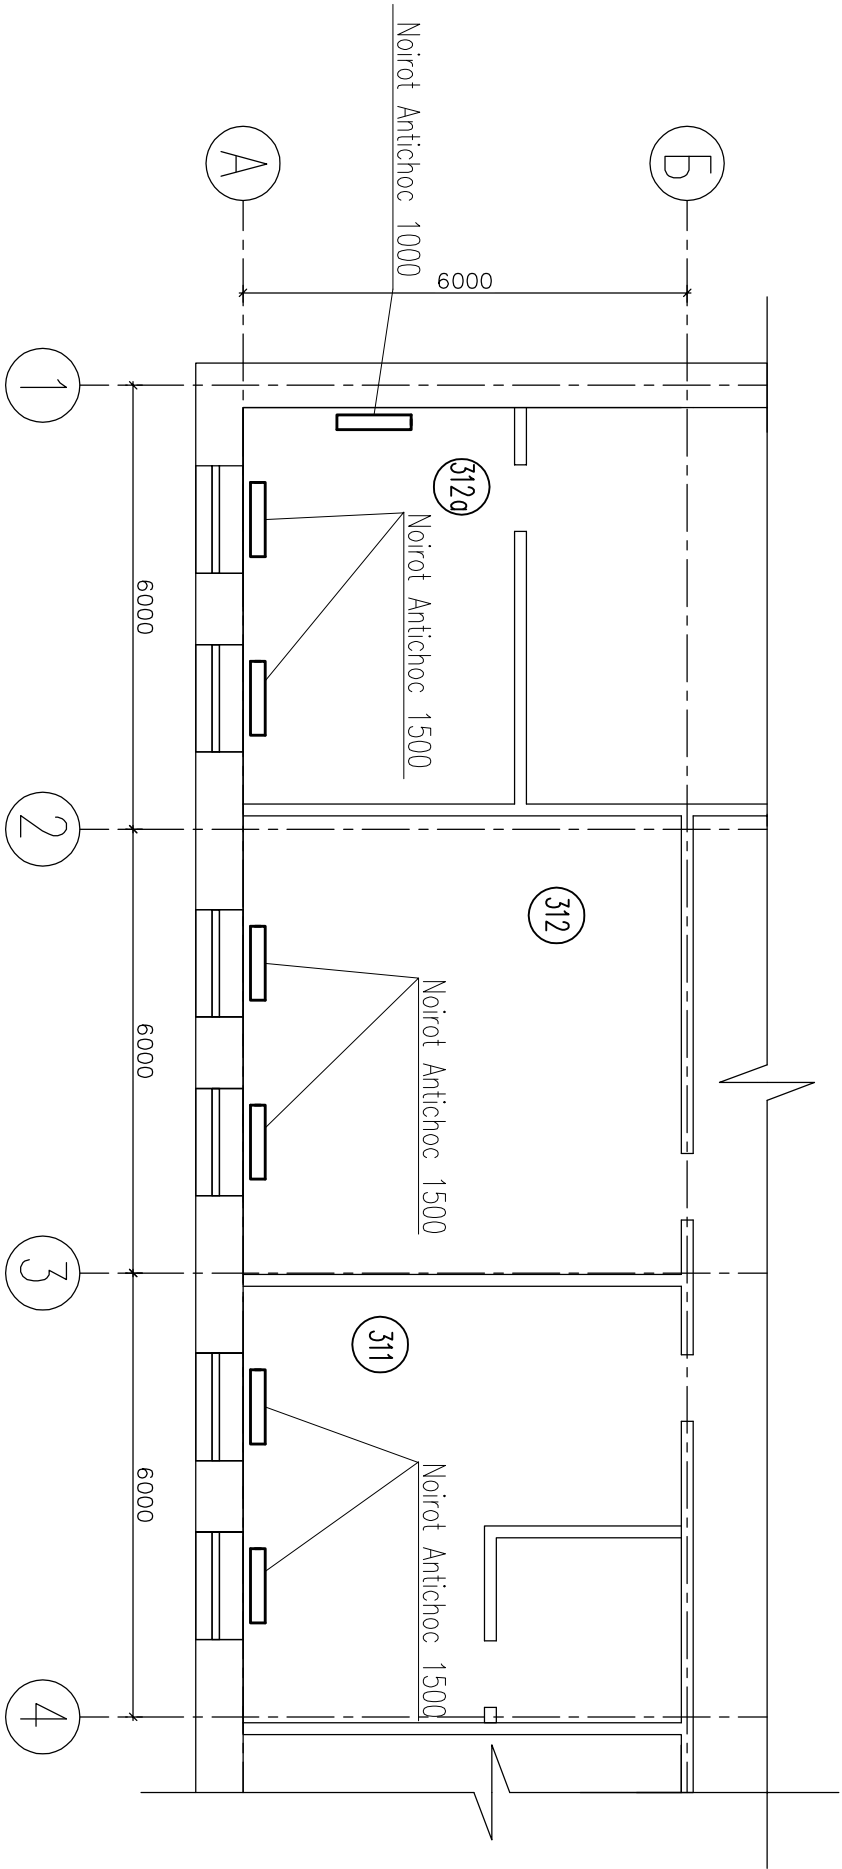
План 3 этажа в осях 1–4/А–Б М 1:100



Согласовано			
Инв.	подл.	Подпись и дата	Взам. инв.


									Реконструкция системы отопления здания "Самараэнерго" в осях 1-4/А-Б, расположенного по адресу: г. Самара, проезд Георгия Милерева, 9
Изм	№	уч	Лист	№	док	Подпись	Дата		
Разраб.			Сух						
Н.контр.			Хрун						
ГИП			Побежкин						
230-25-20/314-0В									
Административное здание									
Омолнение									
План 3 этажа в осях 1-4/А-Б М 1:100									
				Смадия	Лист	Листов			
				Р	8				
									
				ООО "НЕОВЕНТ" тел. 267-31-80					

План 4 эмалжа в осях 1-4/A-B M 1:100



Согласовано

Инв. подл.	Погнись и дата	Взам. инв.

						Реконструкция системы отопления здания "Самараэнерго" в осях 1-4/A-B, расположенного по адресу: г. Самара, проезд Георгия Мумерева, 9
Изм.	N уч	Лист	N док	Подпись	Дата	
Разраб.		Суш				
H.контр.	Хурун					Аргументированное заключение
ГЛИП	Поветкин					
						Отопление  План 4 этажа в осях 1-4/A-B M 1:100
						
						ООО "НЕОВЕНТ"
						тел. 267-31-80









[illegible]

[illegible]